MUNICIPALITE
DE CORBEYRIER

SYNTHÈSE DE QUALITÉ DES ANALYSES D'EAU POTABLE 2026

Selon ODAIOUs (Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels) **et OPBD** (Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public)

Secteur	**4099 - Corbeyrier**	
Contrôle	05.10.2026	
Température	Non indiquée	

ANALYSES PHYSICO - CHIMIQUES				
Paramètre	**Unité**	**Résultat**	**Norme**	**Appréciation**
Conductivité	µS/cm	474 ± 24	max 800	
pH	-	7.9 ± 0.2	Rec 6.8<pH>8.2	
Dureté totale	°F	27.8 ± 1.4	-	
Dureté carbonatée		21.4 ± 1.1	-	
Calcium	mg/L	75 ± 8	max 200	
Fluorure		<0.10	max 1.5	conforme
Ammonium		non décelé	max 0.10	conforme
Chlorures		<1.0	Rec max 20.0	
Sulfates		69 ± 10	Rec max 40.0	
Nitrites		non décelé	max 0,10	conforme
Nitrates		2.6 ± 0.4	max 40	conforme
Magnésium		22.0 ± 2.2	max 125	
Sodium		4.8 ± 0.5	max 200	conforme
Potassium		1.3 ± 0.1	Rec max 5.0	
Carbone organique total		<0.5	max 2.0	conforme
Turbidité	UT/F	0.1 ± 0.0	max 1.0	conforme
ANALYSES MICROBIOLOGIQUES (NOMBRE)				
Paramètre				
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	75	max 300	conforme
Escherichia coli		0	non décelé	conforme
Enterococcus spp.		0	non décelé	conforme

CONCLUSION :

Eau assez dure.

La teneur en sulfate dépasse la valeur d'expérience de moins de 50 mg/L fixée pour l'eau potable.

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

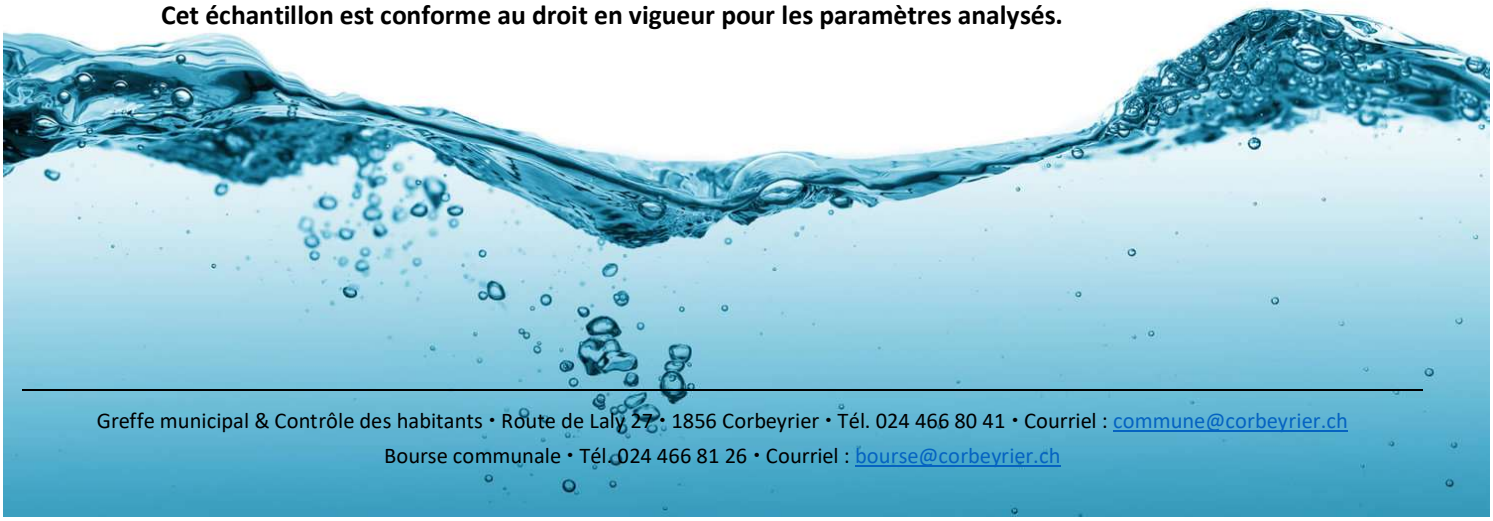

Greffe municipal & Contrôle des habitants • Route de Lally 27 • 1856 Corbeyrier • Tél. 024 466 80 41 • Courriel : commune@corbeyrier.ch
Bourse communale • Tél. 024 466 81 26 • Courriel : bourse@corbeyrier.ch